

PAHKAKOSKEN VOIMALAITOS

**RATKaisevaa
voimaa.**

PVO-VESIVOIMA OY
Voimatie 23, 91100 Ii
Puhelin 010 478 5000
www.pohjolanvoima.fi
[Twitter@PVOVesivoima](https://twitter.com/PVOVesivoima)



IJOEN VESISTÖ

Pohjolan Voima rakensi Ijoen alajuoksulle vuosina 1959–1971 viisi voimalaitosta, jokisuulta lukien Raasakka, Maalismaa, Kierikki, Pahkakoski ja Haapakoski. Voimalaitosten yhteinen konetehto on 215,4 megawattia (MW) ja energian tuotanto keskimäärin 845 gigawattituntia vuodessa (GWh/a). Neljä voimalaitosta perusparannettiin vuosina 2005–2013. Nuorin, Raasakan voimalaitos perusparannetaan myöhemmin. Perusparannuksella saatiin lisää tehoa noin 20 MW ja noin 20 GWh lisää sähköä vuodessa. NykYTEKNIikka toi vesiturbiineihin myös ympäristöllisiä parannuksia.

Yli 300 kilometriä pitkän joen ala-
osasta rakennettua on 60 kilometrin

osuus, ja muu osa joesta on rakentamaton. Putousskorkeus rakennetulla osalla on yhteensä 94 metriä. Vesistön virtaamien tasoittamiseksi joen yläjuoksulla on toteutettu kaksi säännöstelyhanketta, Irni-, ym. ja Koston-, ym. järvien säännöstelyt. Silti jopa neljännes vuotuisesta vesimäärästä joudutaan juoksuttamaan voimalaitosten ohi tulva-aukoista. Ijoen vesistöalueen pinta-ala on 14 315 km², ja keskivirtaama jokisuulla 170 m³/s.

PAHKAKOSKI

Pahkakosken voimalaitos on valmistunut vuonna 1961. Yläveden korkeus merenpinnasta on NN + 78,0 metriä ja alaveden NN + 57,5 metriä. Voimalaitoksen putousskor-

keus on 20,5 metriä. Konetehto on koneistojen uusimisen jälkeen 42,4 megawattia ja keskimääräinen energian tuotanto 180 gigawattituntia vuodessa. Rakennusvirtaama on 250 m³/s. Voimalaitoksen koneistot on uusittu vuosina 2011–2013. Turbiinit on toimittanut Andritz ja generaattorit Končar GIM. Sähköautomaatiolaitteiden toimittaja on ABB Vaasasta.

TEKNISET TIEDOT

Yleistä

- putousskorkeus 20,5 m
- rakennusvirtaama 250 m³/s
- keskivirtaama 135 m³/s
- teho 42,4 MW
- vuosituotanto 180 GWh/a

Turbiinit

- 2 kpl pystysuora 5-siipinen Kaplan
- juoksupyörän paino 20 tonnia
- kierrosluku 167 r/min
- juoksupyörän halkaisija 3,8 m
- toimittaja Andritz

Generaattorit


- 2 kpl, nimellisteho 24 MVA
- ulostulojännite 10,5 kV
- roottorin paino 110 tonnia
- roottorin halkaisija 4,7 m
- toimittaja Končar GIM, Kroatia

Sähköautomaatiolaitteet

- toimittaja ABB, Vaasa

Tulva-aukot

- 2 kpl 19 x 7 m

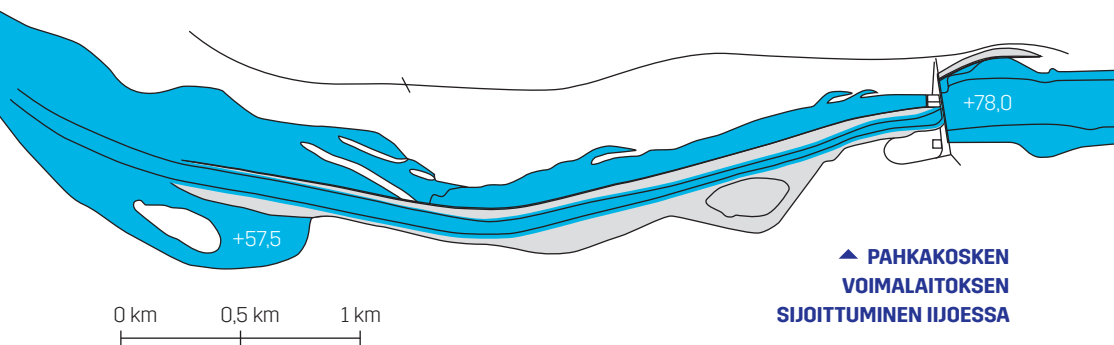

IJOEN PITUUSLEIKKAUS ▼

Vedenkorkeus merenpinnasta (m)

